

**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**
**Nº de Informe: N3-D-21-002380**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 -SALAMANCA · Telf. 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA	Teléfono:	923 29 31 00
Dirección:	C/Felipe Espino 1	Fax:	923 29 31 08
Población:	Salamanca (Salamanca)		
SERVICIO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO			

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: AGUA DE CONSUMO  
 Municipio: AYTO. SANTIZ  
 Tipo P.Muestreo: GRIFO / INSTALACION INTERIOR  
 Punto Muestreo: INT-BAR EL PEÑÓN-SANTIZ / 0

Fecha de Toma: 25/10/2021 08:30:00  
 Recogida por: PERSONAL AQUALIA

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: 26/10/2021  
 Fecha Inicio: 26/10/2021  
 Fecha Final: 28/10/2021  
 Código P.M.: 64906

Registro nº: 2380  
 Tipo Análisis: ANÁLISIS DE GRIFO


**RESULTADOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE (in situ)**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PTCO/l	< 5		15
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,1		5,0
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0,8		1,0
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	286		2.500
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	8,0		6,5 _ 9,5

Observaciones:

**RESULTADO DEL INFORME: AGUA APTA PARA EL CONSUMO**

Responsable Técnico del Laboratorio

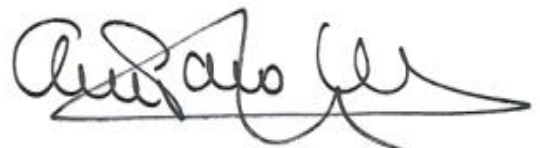

Fecha Informe: 28/10/2021

**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**  
 LICENCIADA EN FARMACIA

**TOMA DE MUESTRA (ITG-ABA-04)**